C1-részletrajz

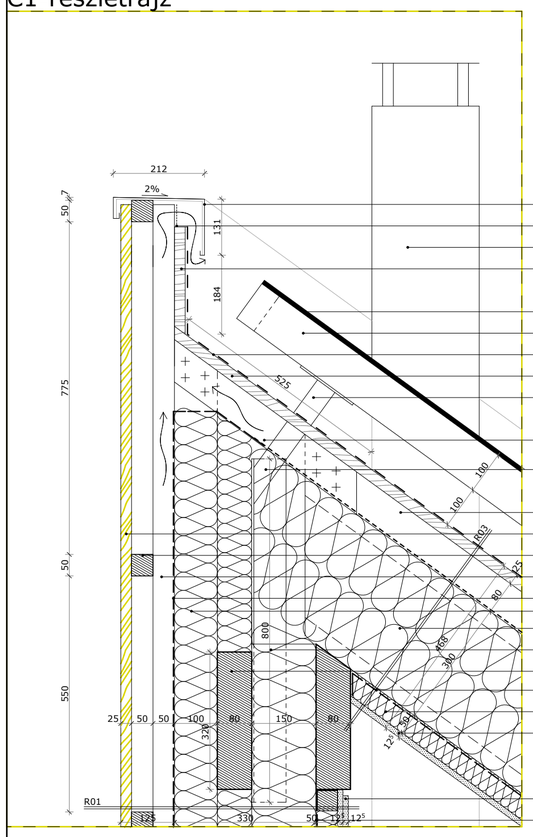

- fémlemez attikaborítás
- rovarháló
- NA 150 / 250 hőszigetelt acél kazánkémény
- deszka, szigetelés aljzata
- napelem, monokristályos cellákból
- acélszerkezet, napelemek, napkollektorok alatt
- PVC vízszigetelés felhajtva
- 25 mm deszkaterítés, szigetelés aljzata
- Φ50 mm köracél zártszelvény , T acélhoz hegesztve
- pilléreknél ellenléc kiváltás élére állított deszkával
- T acél pillérbe beeresztve
- 80/50 ellenléc, közte átszellőztetés
- 25 mm függőleges deszkaborítás - homlokzatburkolat
- 50/50 vízszintes távtartó
- 50/50 függőleges távtartó, közte átszelőztett légrés
- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 50/100 távtartó 72 cm-ként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 300 mm magas TJI tató, közte 2 rtg. ásványi szálas hőszigetelés
- 150/150 mm pillérek, 5/150 függőleges váz, közte ásványi szálas hőszigetelés
- fogópár, min. magasság 300 mm
- 1 rtg párazáró fólia
- 50/50 cm gipszkarton tartó váz 60 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 12,5 mm gipszkarton burkolat, fehérre festve
- 12,5 mm gipszkarton bukolat, fa szerkezetek találkozásánál 2 cmes árnyékfugával
- 1 rtg párazáró fólia

C4-részletrajz

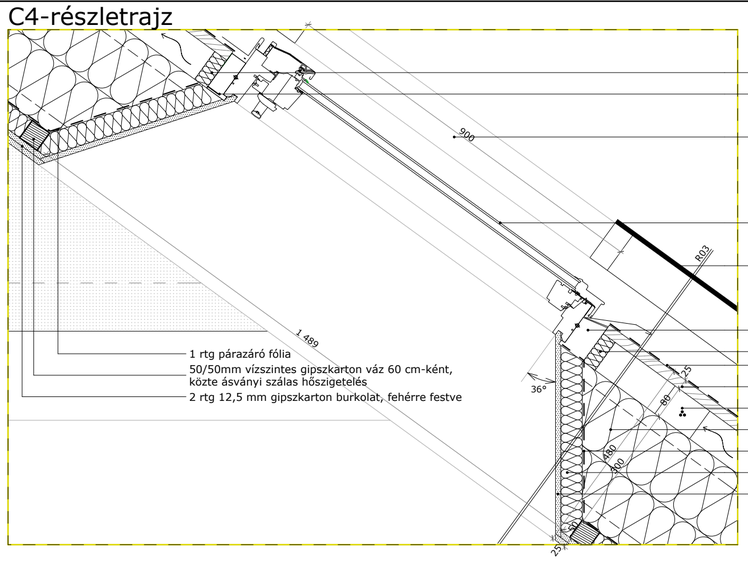

- kiegészítő hőszigetelés
- hőszigetelő ablak keretezés
- acélszerkezet, napelemek, napkollektorok alatt
- tetősíkablak
- napelem, monokristásos cellákból
- hőszigetelő ablak keretezés
- kiegészítő hőszigetelés
- PVC vízszigetelés
- 25 mm deszkaterítés, szigetelés aljzata
- 80/50 ellenléc ablakoknál megszakításokkal átszellőztetés miatt
- 300 mm magas TJI tató, közte 2 rtg. ásványi szálas hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia
- 50/50 cm gipszkarton tartó váz 60 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 12,5 mm gipszkarton burkolat, fehérre festve
- 1 rtg párazáró fólia
- 50/50mm vízszintes gipszkarton váz 60 cm-ként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 2 rtg 12,5 mm gipszkarton burkolat, fehérre festve

C2-részletrajz

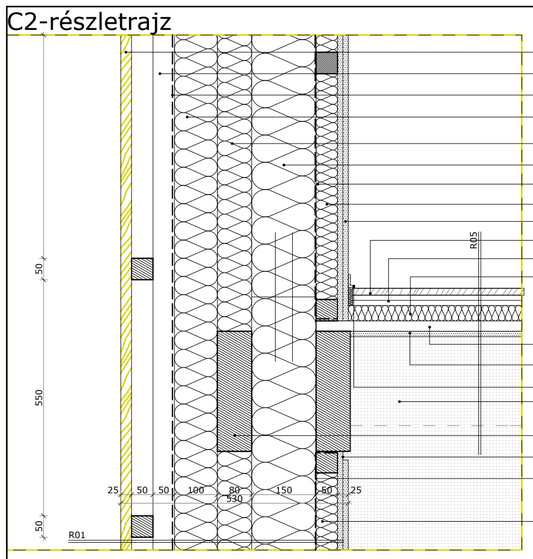

- 25 mm függőleges deszkaborítás - homlokzatburkolat
- 50/50 függőleges távtartó, közte átszelőztett légrés
- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 50/100 távtartó 72 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 80 mm ásványi szálas hőszigetelés
- 150/150 mm pillérek, 5/150 függőleges váz, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia
- 5 cm ásványi szálas hőszigetelés, 50/50 mm vízszintes távtartó között
- 2 rtg 12,5 mm gipszkarton lap
- svédpadló, h=16 mm
- 2 rtg., 2 x 1,2 cm szárazesztrich
- 36 mm szigetelés lég- és lépéshang ellen
- 24 mm OSB lemez
- 12,5 mm gipszkarton lap
- szegélyléc
- fiókgerenda, h=220 mm
- fogópár, 300 mm magas
- 12,5 mm gipszkarton bukolat, fa szerkezetek találkozásánál 2 cmes árnyékfugával
- 1 rtg párazáró fólia
- 50/50 mm gipszkarton tartó váz 60 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés

C5-részletrajz

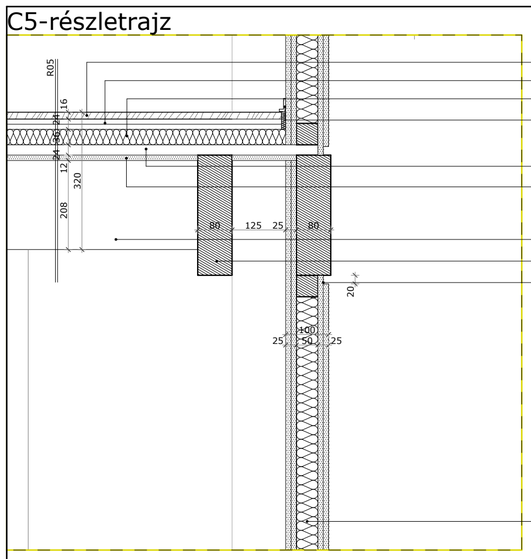

- svédpadló, h=16 mm
- 2 rtg., 2 x 1,2 cm szárazesztrich
- 36 mm szigetelés lég- és lépéshang ellen
- szegélyléc
- 24 mm OSB lemez
- 12,5 mm gipszkarton lap
- fiókgerenda, h=220 mm
- fogópár, 300 mm magas
- 12,5 mm gipszkarton bukolat, fa szerkezetek találkozásánál 2 cmes árnyékfugával
- 50/50 cm gipszkarton tartó váz 60 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés

C3-részletrajz

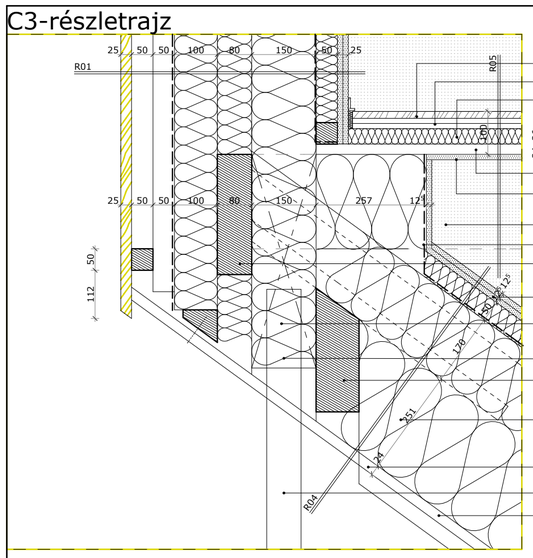

- svédpadló, h=20 mm
- 2 rtg. szárazaljzat
- 36 mm ásványi szálas szigetelés lég- és lépéshang ellen
- 24 mm OSB lemez
- 12,5 mm gipszkarton lap
- fiókgerenda, h=220 mm
- 1 rtg párazáró fólia
- fogópár v=80 mm, min. magasság 280 mm
- 2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lap
- 150/150 fa tartó oszlop 3,6 m-ként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 100/300 fa fogópár
- 100/300 fa fogópár
- ásványi szálas hőszigetelés 40 cm TJI tartók között
- NA 50/10 távtartó oszlopok 72 cm-enként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- befogott acél oszlop
- OSB lemez, toldásoknál tömítve, vízzáró réteg

C6-részletrajz

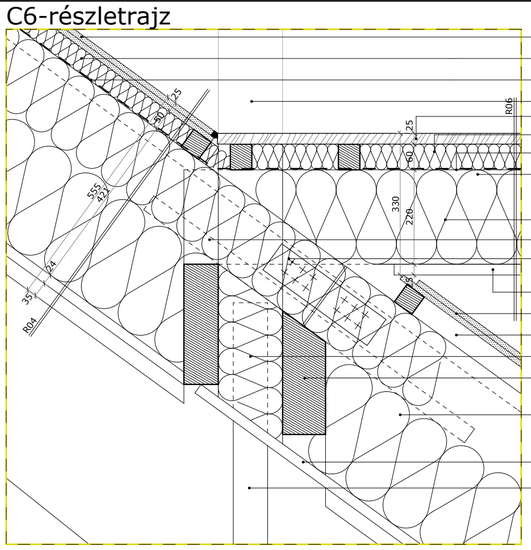

- 2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lap
- 50/50 mm vízszintes távtartók
- 1 rtg. párazáró fólia
- pillér nézete
- deszkaburkolat
- 50/50 mm távtartók, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 22 cm ásványi szálas szigetelés
- fiókgerenda, h=220 mm, közet ásványi szálas hőszigetelés
- vágott TJI tartó megerősítése
- TJI tartók toldása
- OSB lemez
- 2 rtg. 12,5 mm gipszkarton lap
- 50/50 mm vízszintes távtartók, közte légrés
- 150/150 fa tartó oszlop 3,6 m-ként, közte ásványi szálas hőszigetelés
- 100/300 fa fogópár
- ásványi szálas hőszigetelés 40 cm TJI tartók között
- OSB lemez TJI tartóra ráültetve, toldásoknál tömítve
- befogott acél oszlop

SIKET VANDA

DIPLOMATERV

2010. FEBRUÁR 1.

TURISTAHÁZ

BÖRZSÖNY

NAGY-MÁNA (707m)

CSOMÓPONTOK

C1, C2, C3, C4, C5, C6

M 1:10

13