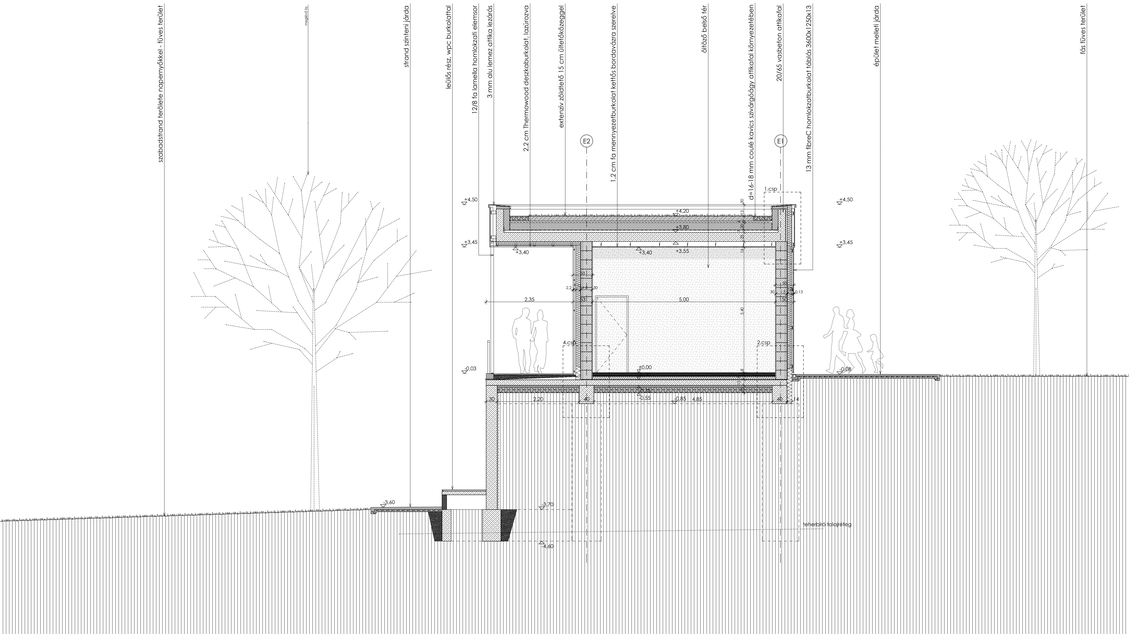
szobrostörzsnd tervlelés napernyőkkel - tövest terület
meglév fa
zöldfelület
lépő- rács- vagy burkolatrész
12,8 fok lamellás homlokzati elemsor
3 mm dkl lemez pattog lezárás
2,2 cm Thermowood deszkaburkolat, tartóvaz
extenzív zöldtető 15 cm átlagos
E2
1,2 cm fa mennyezetburkolat kettős borda
ötvös belső tér
dr14-18 mm csavk szivárgóöv
E1
20/65 vasbeton attikafal
13 mm fibreC homlokzatburkolat 3600x1250x13
dpolet melletti járda
fás tövest terület
+4,50
+4,30
+3,45
+3,40
+3,20
+3,00
+0,00
-0,03
-0,08
-0,70
-3,40
tehetősíkig tolgatéleg

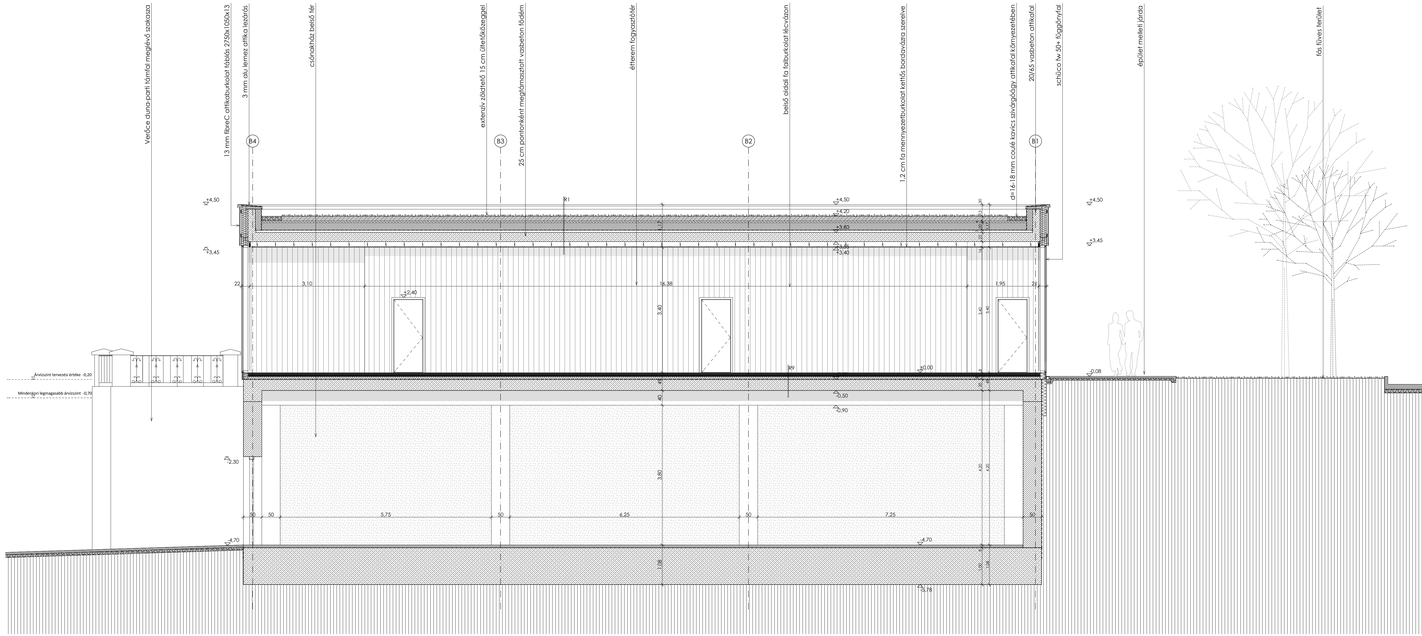
Verőce duna-parti tömbi meglévő szakasza
13 mm fibreC attikaburkolat kettős 2750x1200x13
3 mm dkl lemez pattog lezárás
B4
B3
25 cm pontonként megtámasztott vasbeton födém
B1
B2
extenzív zöldtető 15 cm átlagos
épített ösvényt
belső oldal fa tatburkolat kicsúszón
1,2 cm fa mennyezetburkolat kettős bordavázra szerelve
dr14-18 mm csavk szivárgóöv
20/65 vasbeton attikafal
schilco hx 50+ függőfordít
dpolet melletti járda
fás tövest terület
Ívvilvoint terrasszu értéke -0,20
Mindenkori legmagasabb árvízszint -0,90
+4,50
+4,30
+3,45
+3,40
+0,00
-0,08
-0,70
-2,30
-2,90
15,74