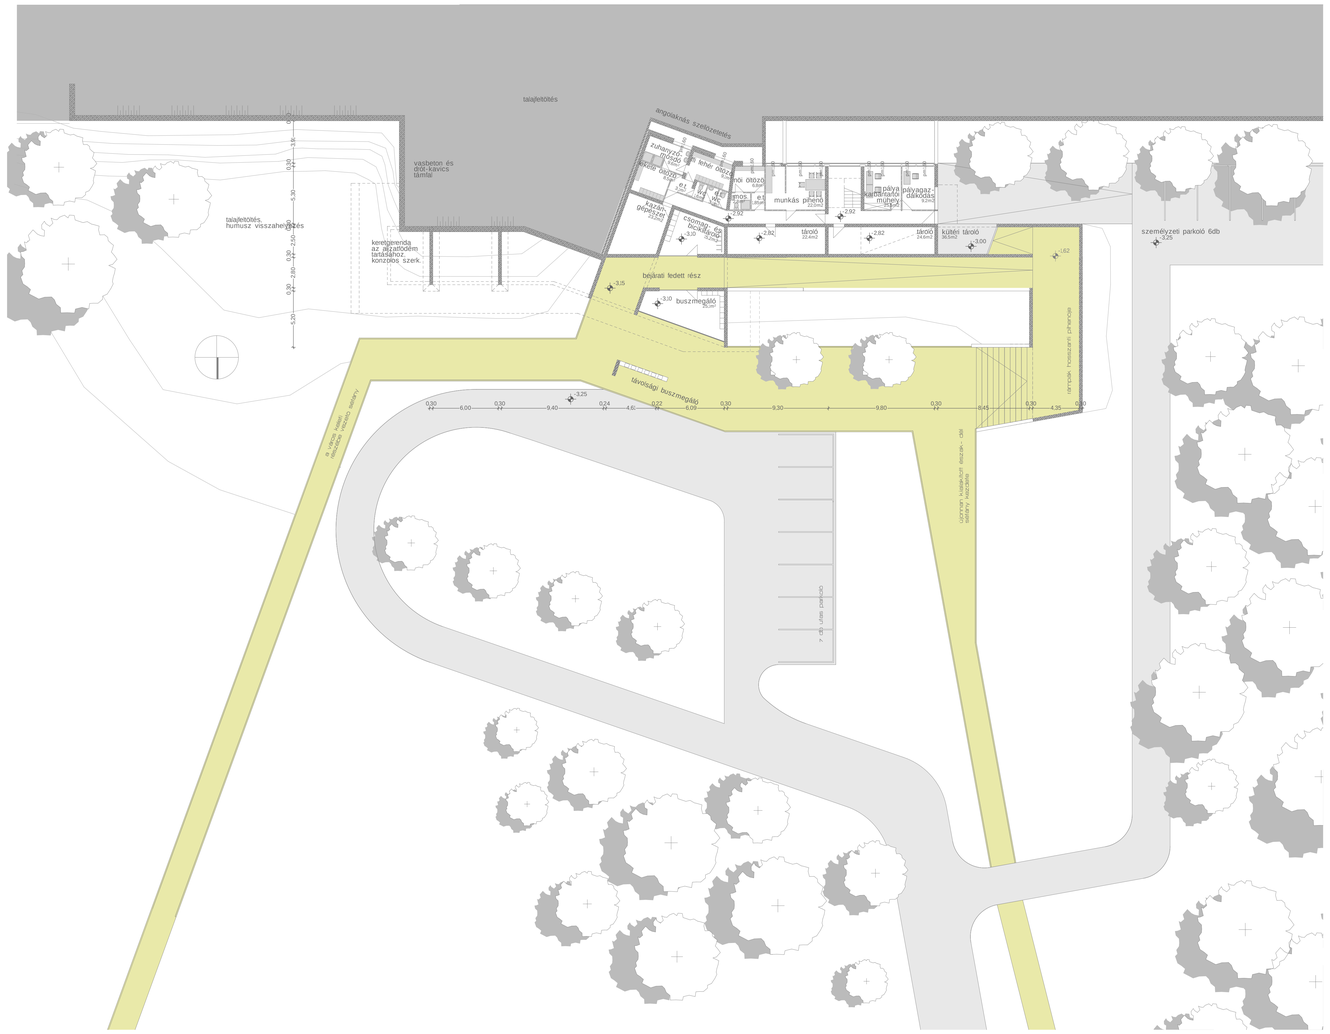
taljafeltöltés
vasbeton és
drót-kavics
támfal
angolaknás szellőzetlenés
ruhanyílás
2.25
hűtő gázok
0.61
hűtő gázok
0.61
hűtő gázok
0.61
hűtő gázok
0.61
női öltöző
4.5m²
mos
2.25m²
munkás pihenő
9.2m²
pálya
karbantartó
munkás
9.2m²
pályaőr
irodahelyiség
9.2m²
pályaőr
öltöző
9.2m²
pályaőr
zuhanyzó
2.25
pályaőr
WC
2.25